# 飲水機水質檢測報告及清洗紀錄

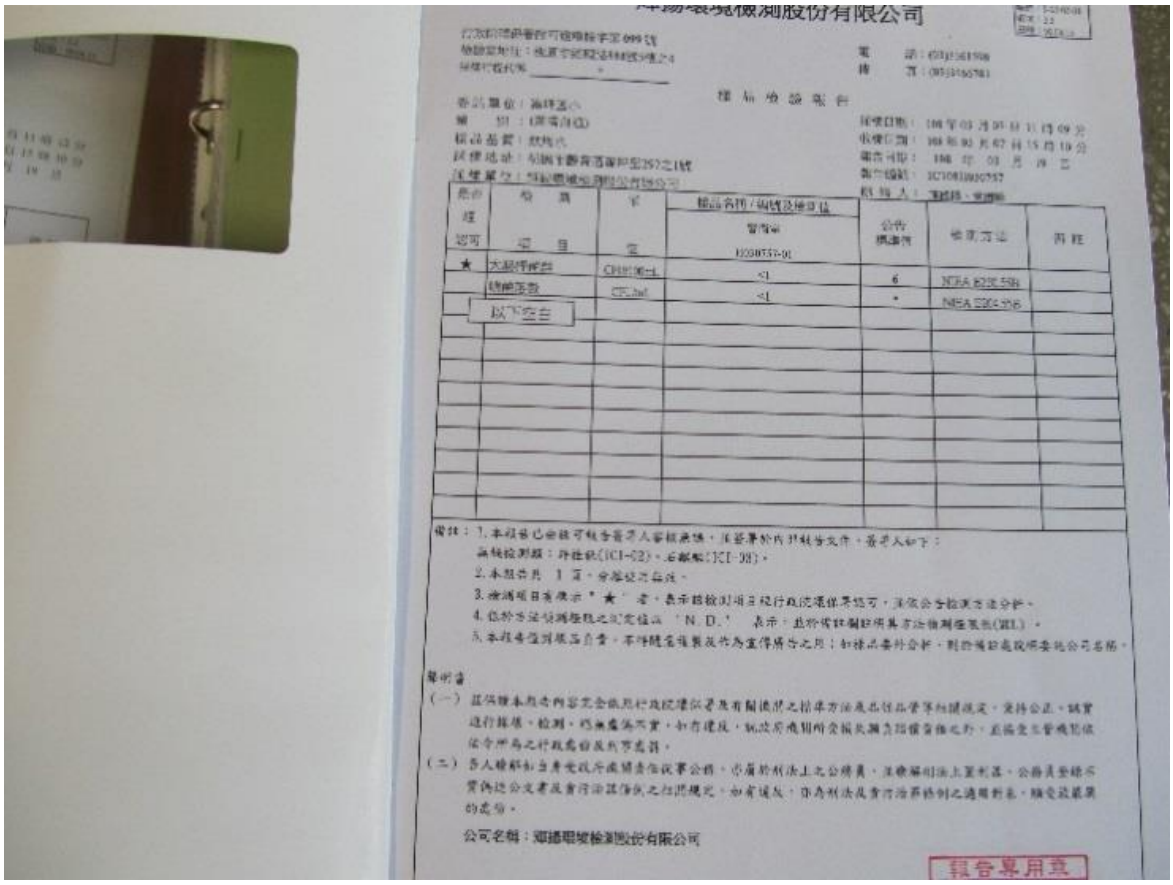

檢驗報告

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 單位 | 檢驗方法 |
|---|---|---|---|
| ★大腸桿菌群 | ND | CFU/mL | NIEA E202.57B |
| 總菌落數 | ND | CFU/mL | NIEA E204.57B |

以下空白

備註：1.本報告之檢驗結果僅對本次送檢樣品負責。

2.本報告共 1 頁，分離後不得使用。

3.檢驗項目後標示「★」者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以「N.D.」表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。

5.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則依據相關規定辦理公司名稱。

聲明書

(一)茲保證本報告所簽之各項目均依環保署公告之檢驗方法及品管要求相關規定，並符合法、誠實進行檢驗、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，願依所應負刑責接受處罰或依法令所為之行政處分及負賠償責任之外，並願意主管機關依法令所為之行政處分及負賠償。

(二)委人檢驗報告書完成所須書面資料，如屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之刑責，公務員登錄不實偽造公文書及責任法律依之相關規定，如有違反，除刑法及責任法律特別之適用對象，願意接受其的處罰。

公司名稱：[redacted]股份有限公司

報告專用章

飲用水設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

設備設置單位：

水源類別：

本設備濾材定期更換期限：

| 維護日期 | 清洗 | 更換 | 維護員 | 備註 | 維護日期 | 清洗 | 更換 | 維護員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換之詳細內容

2.本表請貼於飲用水設備明顯處

設備維護單位：[redacted]食品有限公司

電話：[redacted]、03-4900154

傳真：03-4203511

＊水質檢驗記錄：

| 日期 | 檢測次數 | 大腸桿菌群 | 檢驗機構 | 是否合格 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |