

資源與能源永續利用



飲用水設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
設備設置單位：
水類類別：
本設備進料定期更換地點：

設備口	清洗	更換	現狀	備註	日期	備註
8.24	✓	✓	清潔	1.2.2016		
10.9.16	✓	✓	清潔	1.2.2016		
11.17.16	✓	✓	清潔	1.2.2016		
12.27	✓	✓	清潔	1.2.2016		

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換之詳細內容
2.本表適用於飲用水設備列開處


設備維護單位：榮祥食品有限公司
電話：03-490154
傳真：03-4283511

*水質檢驗紀錄：

項目	送檢	送檢日期	檢驗單位	檢驗結果	備註
濁度	100%		榮祥食品		

註：以自來水為水標者，每次應檢驗大腸桿菌及總固含量。

飲用水定期維護及紀錄

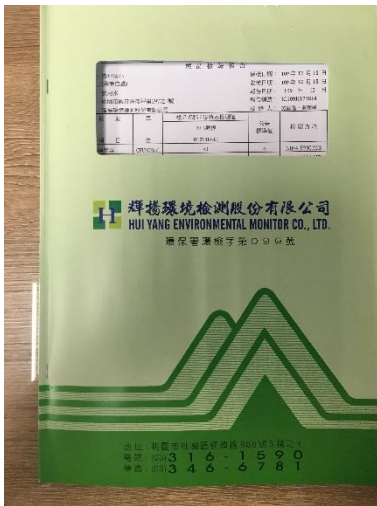

輝揚環境檢測股份有限公司

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司
地址：桃園市楊梅區中山路309號
電話：03-4723111
傳真：03-4723112

項目	檢驗	檢驗日期	檢驗單位	檢驗結果	備註
大腸桿菌	✓	109.11.18	榮祥食品	合格	
總固含量	✓	109.11.18	榮祥食品	合格	

報告日期：109.11.18
報告時間：109.11.18
報告地點：109.11.18
報告人：蕭保善

飲水機水質檢測單位

飲水機水質檢測合格報告書



節約用水具體作為----裝設省水設備



節約用水具體作為----宣導隨手關閉水龍頭



設置截油槽處理廚房污水



自然教室張貼安全衛生工作守則





節約用水具體作為---二段式沖水馬桶



學校學生全面使用環保餐具及帶水壺



定期清理化糞池

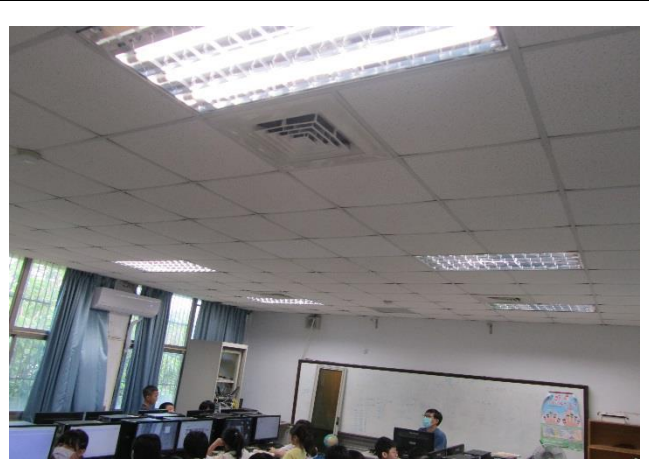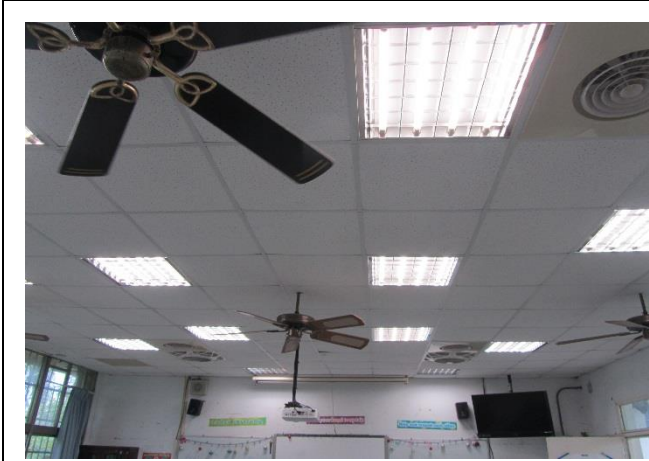

教室全面更換省電 LED



二手制服、教科書回收再利用

109 年度節電成效

政府機關及學校節約能源填報系統

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_b1

基本資料 用電-用油 填報專區 | 照明及空調 (公用設備) 填報專區 | 基本資料 及 問卷專區 | 月用電及改善報告填報 專區 | 查詢專區 | 行動計畫 達成現況

用電資料填報 - 電表資料填報

填報狀態：本頁【已完成】

1 基本資料填報 | 2 用電資料填報 | 3 用油資料填報 | 4 資料更正表下載 | 5 上傳資料更正表 | 6 年度填報列印

●(109年)電表資料填報

(109年)電表資料填報 | 用電正(負)成長原因

修正/審查進度查詢 | 新增電表

序號	電號	電號所在建物名稱	總用電度數(kWh)	分攤比例 (%)	扣除用電度數(kWh)	實際用電度數(kWh)	實際使用樓地板面積 (m ²)	EUI值	修改
1	04622930100		79640	100.00	0	79640	3500	22.75	修改
總計			79640.00		0.00	79640.00	3500.00		

基本資料總樓地板面積 3500

*總用電度數(kWh)x分攤比例(%)-扣除用電度數(kWh)=實際用電度數(kWh)
 *實際用電度數(kWh)為評比依據，請謹慎檢核。
 *申請修改後，待完成審核程序，系統才會進行變更

選擇檔案 未選擇任何檔案

TOP

政府機關及學校節約能源填報系統

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

●用電資料填報-電表資料

109年度申報之電表資料

序號	台電電號	總用電度數	分攤比例	扣除用電度數	實際用電度數
1	04622930100	79640	100.00	0	79640
		79640		0	79640

用電現況

基期年EUI：26.5 (109)年度EUI：22.8 年度節電量：-11200 累計節電量：13040 EUI變動量：14%	年度	105	106	107	108
	達成情形	未達成	達成	達成	達成

用電正(負)成長原因

正成長	負成長	原因說明
新增(增建、拆除)建築物,業務量增加,人員或設備增加		

●用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	中央空調主機	氣冷式	2003	50以下	6	2400	機房	0
2	中央空調主機	離心式	2003	76~100	3	2400	機房	0
3	分離式冷氣機	分離式	2019-1	3.1~5.0	44	720	各教室、辦公室	3551439
4	分離式冷氣機	分離式	2019-12	3.1~5.0	23	0	視聽教室、圖書室律動教室、多功能教室	1010000

TOP

政府機關及學校節約能源填報網: x +

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

新填(新增、新增)維護資料,無務維護加入異動設備填加

●一用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	中央空調主機	氣冷式	2003	50以下	6	2400	機房	0
2	中央空調主機	離心式	2003	76~100	3	2400	機房	0
3	分離式冷氣機	分離式	2019-1	3.1~5.0	44	720	各教室、辦公室	3551439
4	分離式冷氣機	分離式	2019-12	3.1~5.0	23	0	視聽教室、圖書室律動教室、多功能教室	1010000

●一用電資料填報-照明設備資料

序號	設備名稱	設備型式	容量規格	盞數	全年運轉時數	使用地點
1	LED	T8/T5(LED燈管)	其他38	288	1600	教室
2	LED	T8/T5(LED燈管)	其他78	24	1600	電腦教室辦公室圖書室

●一用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.40	13	2017	其他	8760	0

●一用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

序號	機房名稱	機房總用電量	度	機房用電占比	%
1	電腦教室	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小(面積/高度)	主機數量
		04622930100		5	1

TOP

政府機關及學校節約能源填報網: x +

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

2 LED T8/T5(LED燈管) 其他78 24 1600 電腦教室辦公室圖書室


●一用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.40	13	2017	其他	8760	0

●一用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

序號	機房名稱	機房總用電量	度	機房用電占比	%	
1	電腦教室	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小(面積/高度)	主機數量	
		04622930100		5	1	
		空調總容量	空調耗電量	設置獨立電表	總用電量	機房運轉時數
		2		False	0	8760

列印PDF



政府網站資料開放宣告 | 隱私權政策 | 網站安全政策

諮詢專線：財團法人台灣產業服務基金會，電話：(02)-7704-5240，傳真：(02)2325-3922，E-mail：pm1@ftis.org.tw (此E-mail僅提供諮詢服務，如需更正資料，請於系統開放期間提出修正申請，並上傳相關佐證資料)

TOP

